

Dane aktualne na dzień: 21-12-2025 20:26

Link do produktu: <https://www.marax.pl/pakiet-przylaczeniowy-de-a-01-do-zbiornika-oleju-poj750l-1000l-1100l-1500l-kod-856036-p-4006.html>




## Pakiet przyłączeniowy DE-A-01 do zbiornika oleju poj.750l, 1000l, 1100l, 1500l, kod: 856036

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 399,00 zł</b>                |
| Cena netto       | <b>1 137,40 zł</b>                |
| Dostępność       | <b>PRODUKT DOSTĘPNY</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>Termin wysyłki 3 do 14 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>DE-A-01</b>                    |
| Kod producenta   | <b>856036</b>                     |
| Producent        | <b>GRAF</b>                       |

### Opis produktu

Pakiet przyłączeniowy DE-A-01 do zbiornika oleju poj.750l, 1000l, 1100l, 1500l, kod: 856036

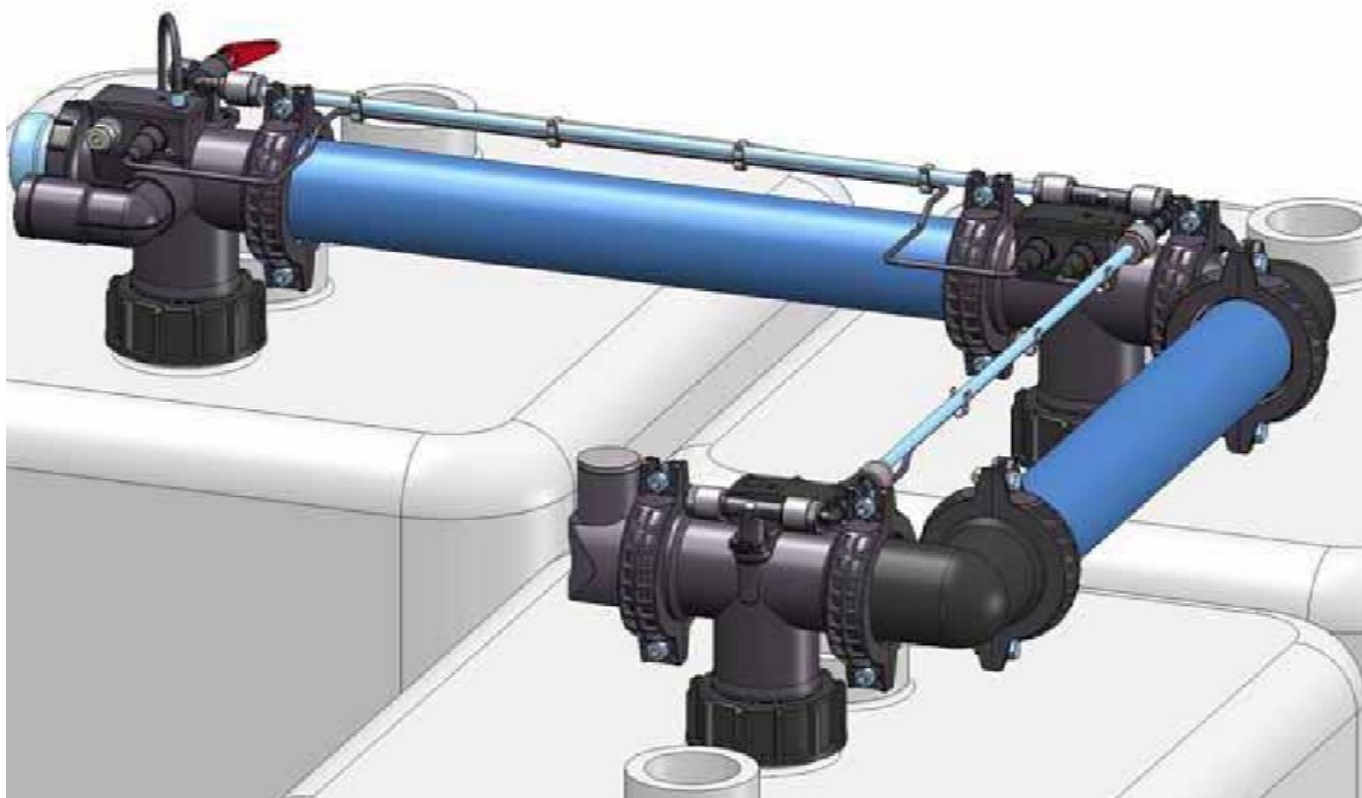

Zbiorniki dwupłaszczowe są częścią składową kompletnego systemu, który posiada dopuszczenie do eksploatacji. Wraz z osprzętem **DE-A-01** system zapewnia optymalne bezpieczeństwo. Powinien on być montowany przez uprawnionych instalatorów.

### **Przyjemne ciepło bez zapachu oleju opałowego w domu - to jest możliwe!**

Zmiany konstrukcji zbiorników na olej opałowy dotyczyły nie tylko kwestii bezpieczeństwa, ale także innych cech istotnych dla użytkowników. Proces formowania przez rozdmuchiwanie oraz proces obróbki pozwoliły na początku lat 90-tych na nadanie nowej, ważnej właściwości ściankom zbiorników wykonanych z polietylenu (PEHD), który jest niezwykle trwałym materiałem. Technologia fluoryzacji typu off-line umożliwia fluorowanie wewnętrznych ścianek zbiorników dwupłaszczowych. Dzięki temu powstaje powłoka zapobiegająca przenikaniu zapachów (PE-PLUS).


### **PROOFED BARRIER®**

Zbiorniki oraz osprzęt posiadają certyfikat PROOFED BARRIER®. Ten certyfikat daje użytkownikowi gwarancję, że komponenty instalacji grzewczej nim opatrzone posiadają barierę zapachową. Pozwala to na bezproblemowe zamontowanie instalacji grzewczej na olej opałowy bezpośrednio w domach.

### **Bezpieczny system napełniania DE-A-01**

---


System zbiorników dwupłaszczowych wyposażony jest we wskaźnik poziomu oleju. Bezpieczny system napełniania **DE-A-01** zapewnia równomierne napełnianie wszystkich zbiorników. Jeżeli jednak stan oleju w zbiornikach nie jest równy, to wyłączniki pływakowe znajdujące się w każdym zbiorniku przekażą sygnał do cysterny, z której tankowany jest olej, aby przerwać dopływ oleju do danego zbiornika. Dzięki zastosowaniu systemu do napełniania **DE-A-01**, który można zamontować na baterii sześciu zbiorników, użytkownik otrzymuje bezpieczny i komfortowy system.

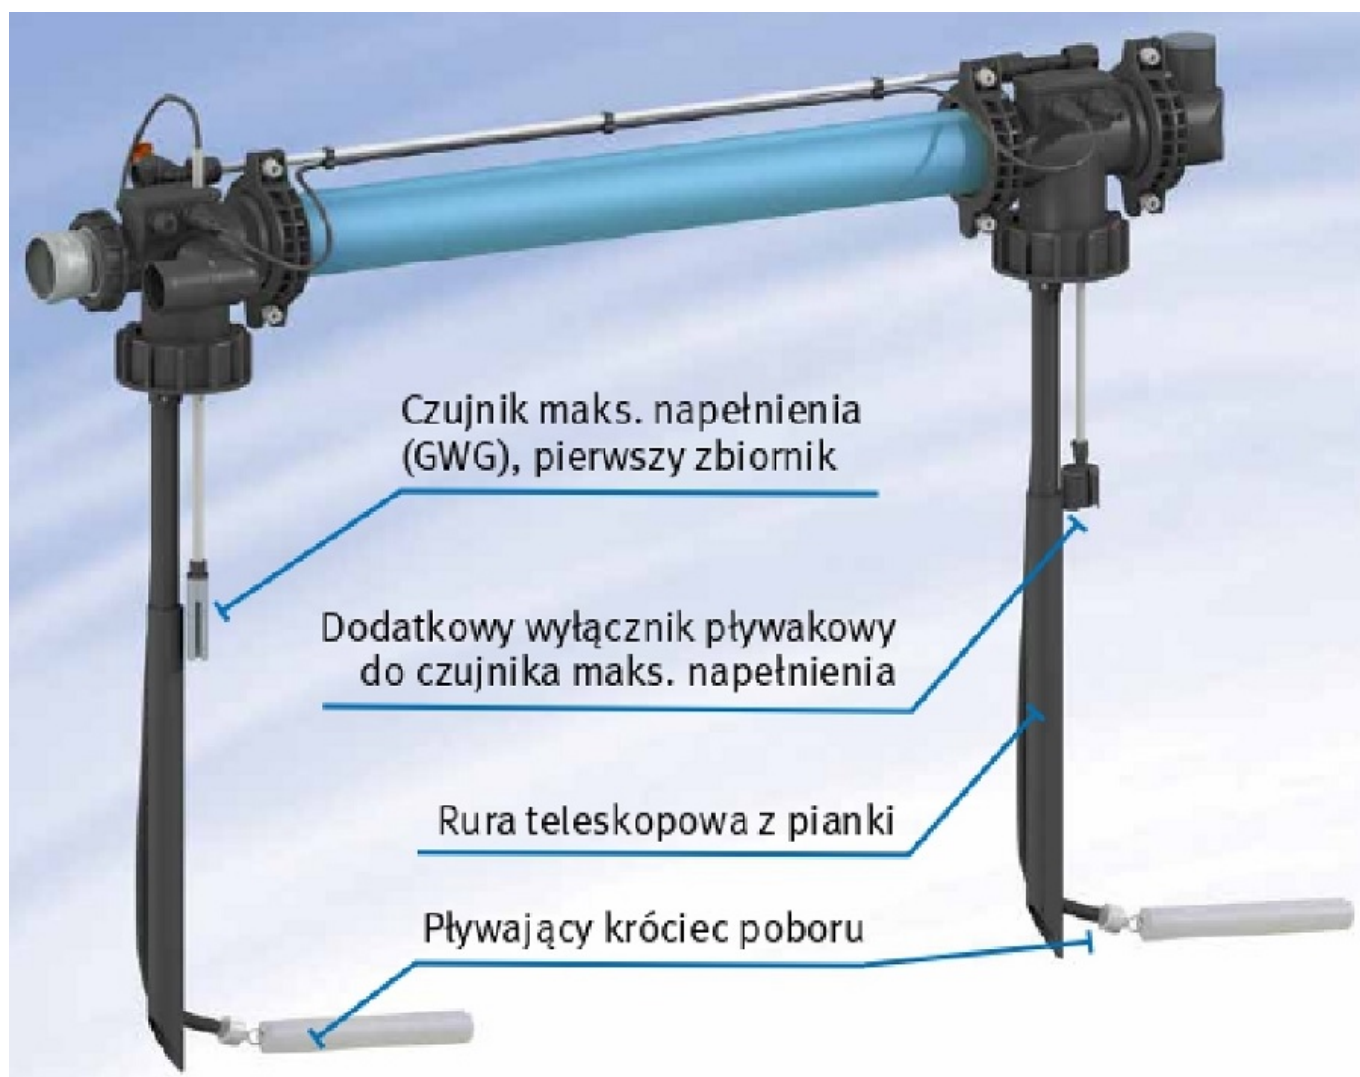


#### Osprzęt dający wiele możliwości!

- Czujniki maksymalnego napętnienia znajdują się w każdym zbiorniku, co zapewnia bezpieczeństwo podczas napętniania
- Jeden system do zbiorników jedno- i dwupłaszczowych
- Pływający króciec poboru
- Ciśnienie jest redukowane w przewodzie pobierającym, nie trzeba stosować dodatkowej armatury wyrównawczej
- Wszystkie przewody przyłączane są na jednym króćcu, co ułatwia ich prowadzenie także przy ustawieniu kątowym
- Bariera zapachowa PE-Plus
- Dopuszczenie do eksploatacji Z-40.7-459

#### SCHEMAT - WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU PRZYŁĄCZENIOWEGO DE-A-01

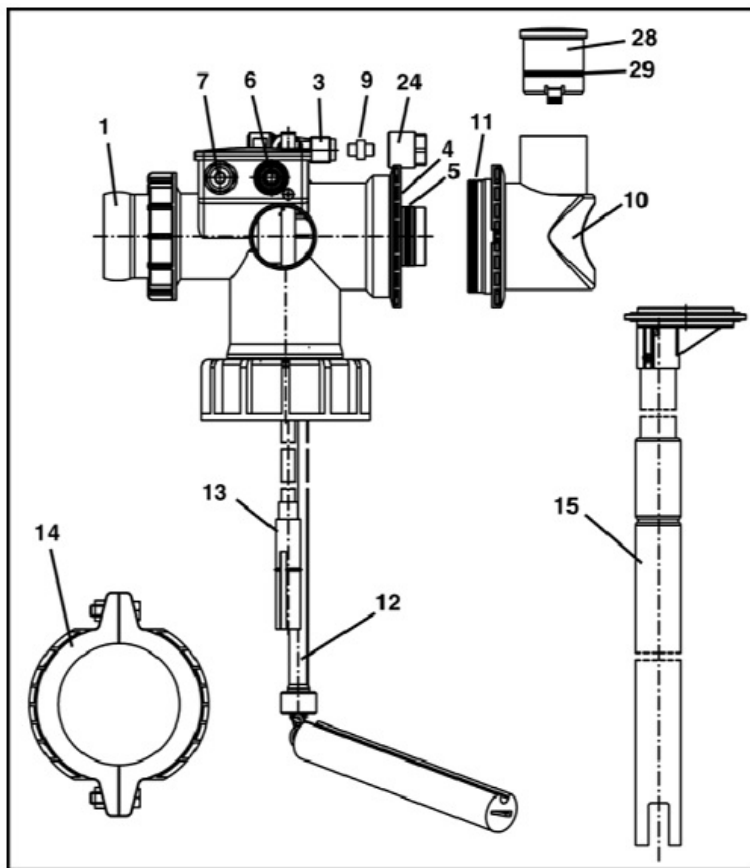

Jednostka podstawowa z osprzętem

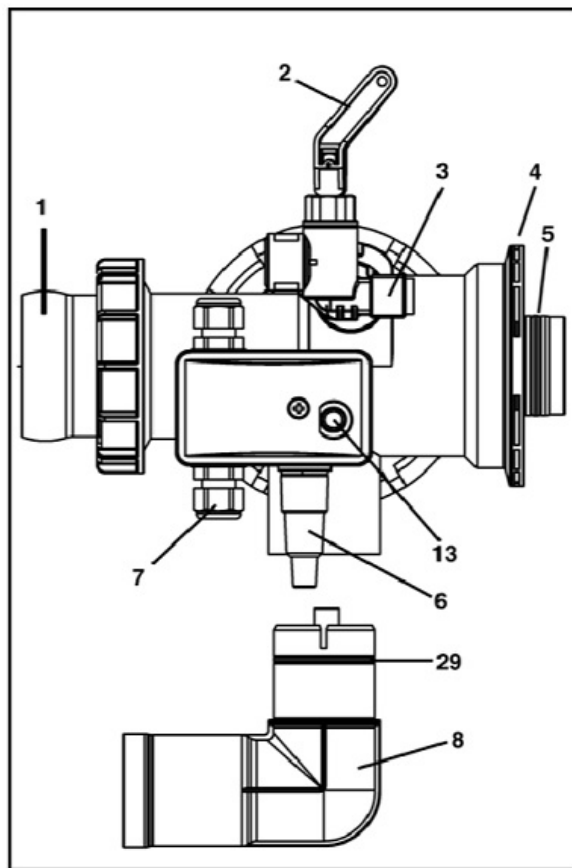

Jednostka podstawowa - widok z góry


1. Adapter przyłączowy do przewodu napełniania DN 50 (do LORO - X)
2. Dźwignia zaworu
3. Przewód odbioru
4. Przyłącze rury współosiowej
5. Uszczelnienie typu O-Ring przewodu napełniania 35 x 3
6. Wtyk kablowy
7. Złącze śrubowe PG; Przyłącze armatury do montażu ściennego czujnika wartości granicznych
8. Kolano przyłączowe przewodu odpowietrzającego DN 40
9. Zaślepka przewodu odbioru
10. Zaślepka z przyłączem do odpowietrzania
11. Uszczelnienie typu O - Ring 74 x 3
12. Przewód odbiorczy z pływakiem
13. Czujnik wartości granicznych
14. Elementy montażowe rury współosiowej
15. Rura teleskopowa

24. Nakrętka złączowa przewodu odbioru

28. Korek otworu odpowietrzania


29. Uszczelnienie typu O- Ring 38 x 2

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

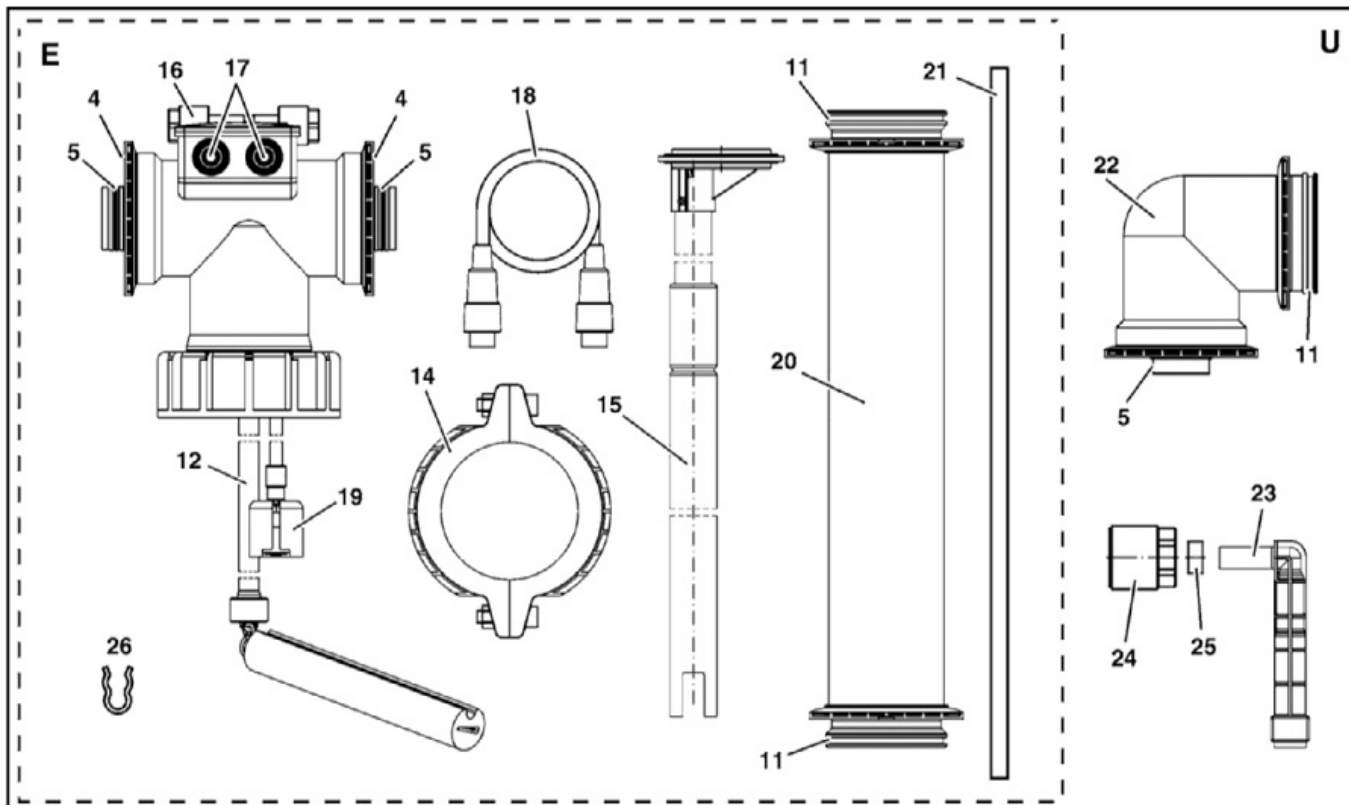

| Element                                                                                                  | Rozbudowa bez elementu zwrotnego [E] | Rozbudowa z elementem zwrotnym [U] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 4. Przyłącze rury współosiowej                                                                           | ✓                                    | ✓                                  |
| 5. O-Ring przewodu napełniającego 35 x 3                                                                 | 2x                                   | 4x                                 |
| 11. O-Ring 74 x 3                                                                                        | 2x                                   | 4x                                 |
| 12. Wąż odbioru z pływakiem                                                                              | ✓                                    | ✓                                  |
| 14. Elementy mocujące rurę teleskopową                                                                   | 2 pary                               | 4 pary                             |
| 15. Rura teleskopowa                                                                                     | ✓                                    | ✓                                  |
| 16. Trójnik przewodu odbioru                                                                             | ✓                                    | ✓                                  |
| 17. Gniazdo kabla łączącego                                                                              | ✓                                    | ✓                                  |
| 18. Kabel łączący wyłącznik pływakowy                                                                    | ✓                                    | ✓                                  |
| 19. Wyłącznik pływakowy                                                                                  | ✓                                    | ✓                                  |
| 20. Rura współosiowa = rura do napełniania i odpowietrzania                                              | ✓                                    | ✓                                  |
| 21. Rura odbioru 10mm                                                                                    | ✓                                    | ✓                                  |
| 22. Pałak zwrotny                                                                                        | x                                    | 2x                                 |
| 23. Element kątowy do przewodu odbiorczego z nakrętką złączkową (24) i pierścieniem uszczelniającym (25) | x                                    | 2x                                 |
| 26. Klips do zamocowania kabla przy przewodzie odbiorczym                                                | 4x                                   | 4x                                 |


## PRZEKRÓJ I OPIS ZESTAWU PRZYŁĄCZENIOWEGO DE-A-01

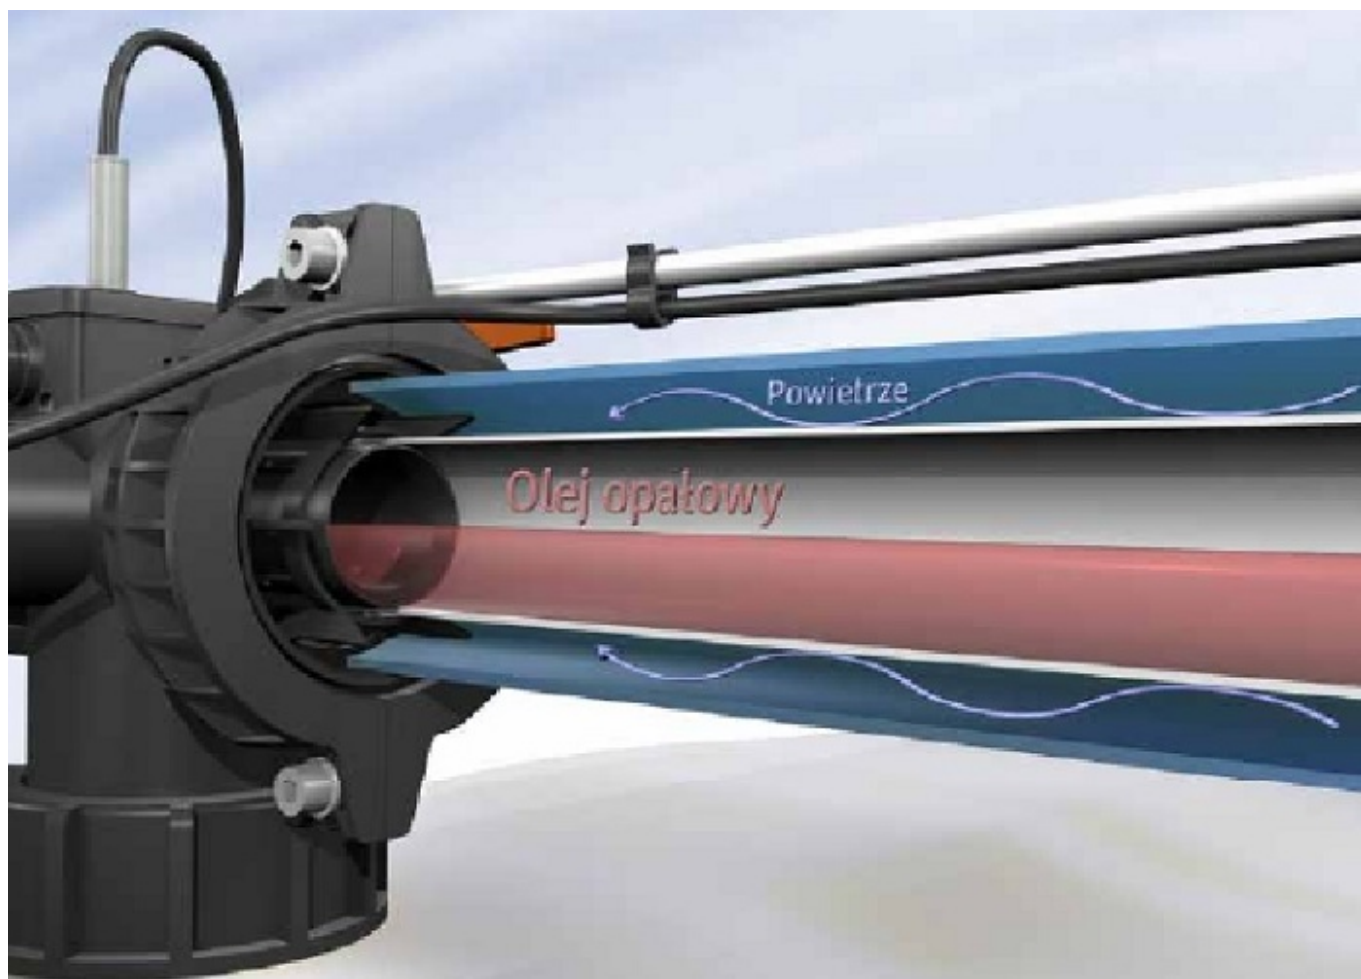

### **Eksplotacja zbiorników na olej opałowy - bezpieczna i prosta!**

System napełniania posiada podwójne ścianki. Montaż **DE-A-01** jest bardzo prosty, wystarczy przyłączyć go do końcówek do napełniania, odpowietrzania i przewodów ssących. Czujniki maksymalnego napełnienia znajdują się w każdym zbiorniku, co zwiększa bezpieczeństwo, a króciec poboru oleju w formie pływaka chroni przed pobieraniem zanieczyszczeń i zakłóceniami w pracy kotła grzewczego.


### **PRZEKRÓJ I OPIS ZESTAWU PRZYŁĄCZENIOWEGO DE-A-01**

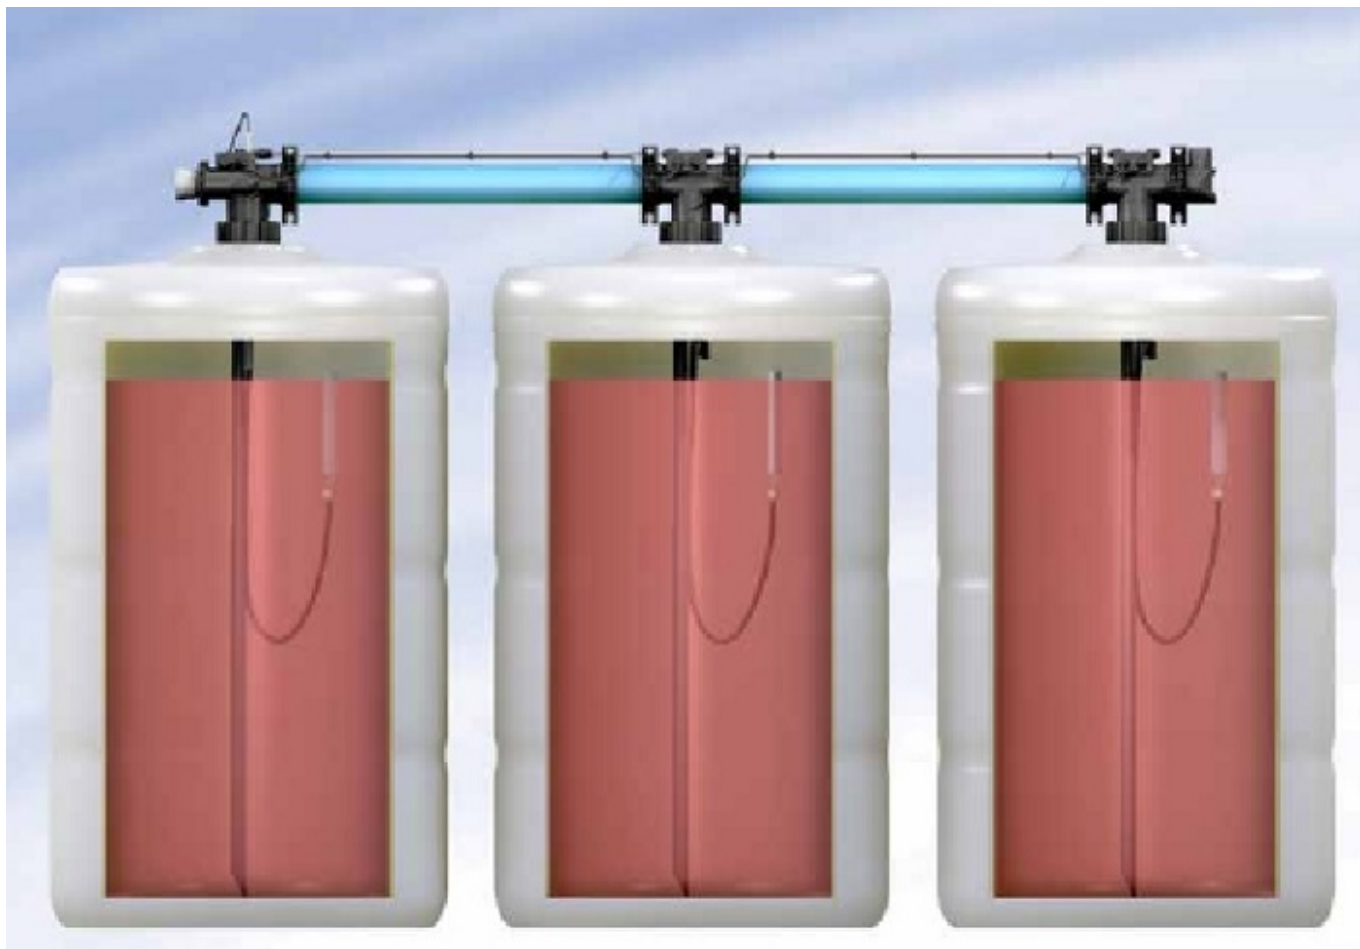

Czujnik maksymalnego napełnienia w każdym zbiorniku oraz pływający króciec pobierania

**Pakiet przyłączeniowy DE-A-01 do zbiornika oleju poj.750l, 1000l, 1100l, 1500l,  
kod: 856036**

---

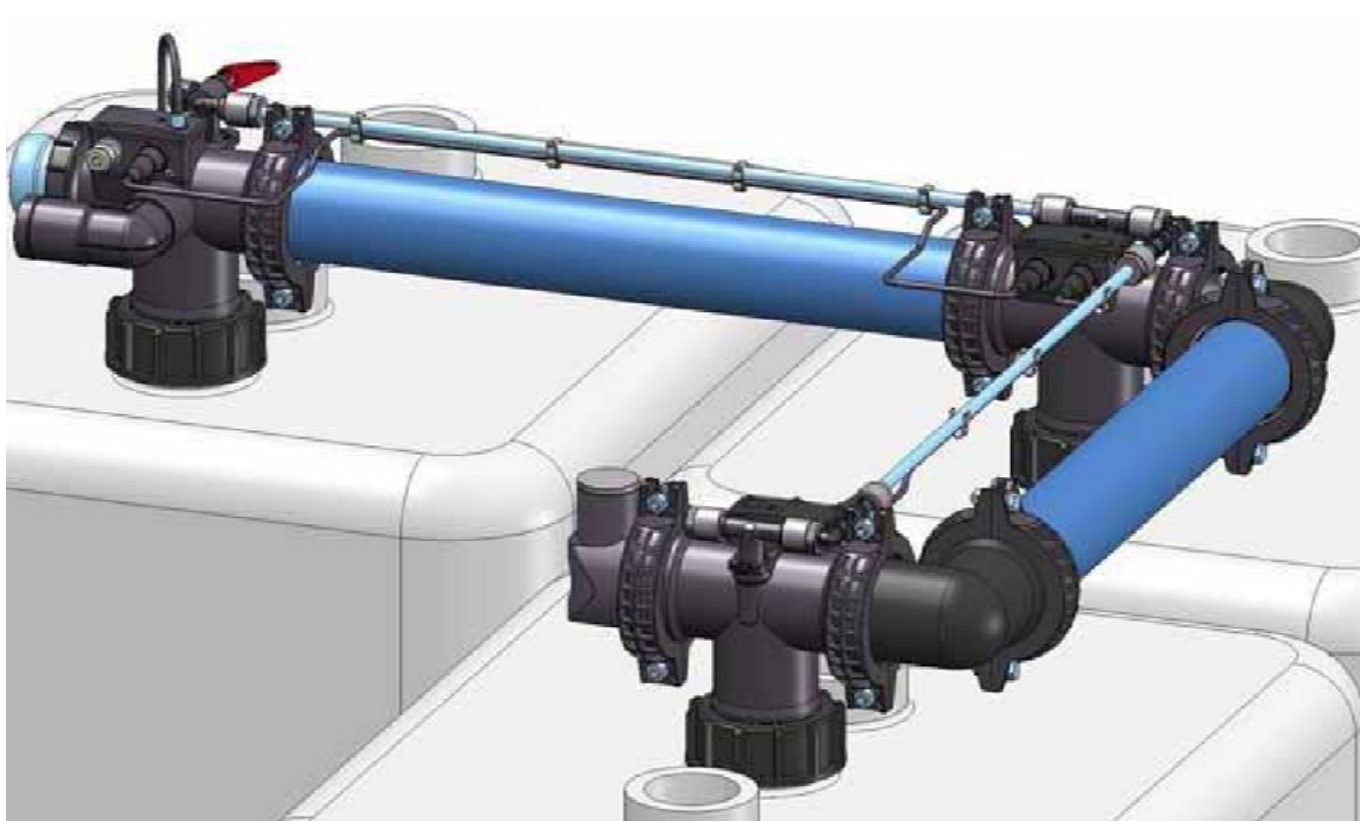

**Masz pytania? - zadzwoń, tel: +48 533 336 136 lub napisz e-mail: [biuro@marax.pl](mailto:biuro@marax.pl)**