MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 09:06

Link do produktu: https://www.marax.pl/zawor-elektrozawor-blok-gazowy-z-regulacja-sit-sigma-845-do-kotlow-gazowych-ulrich-wa-viessmann-termet-buderus-de-detrich-itp-kod-0845073-p-3774.html




Zawór, elektrozawór, blok gazowy z regulacją SIT SIGMA 845 do kotłów gazowych ULRICH WA, Viessmann, Termet, Buderus, De Detrich, itp, KOD: 0845073

Cena brutto	**549,00 zł**
Cena netto	**446,34 zł**
Dostępność	**PRODUKT DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**0845073**
Producent	**SIT**

Opis produktu

Zawór, elektrozawór, blok gazowy z regulacją SIT SIGMA 845 0063AS4831 do kotłów gazowych ULRICH, Viessmann, Termet, Buderus, De Detrich, itp, KOD: 0845073

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

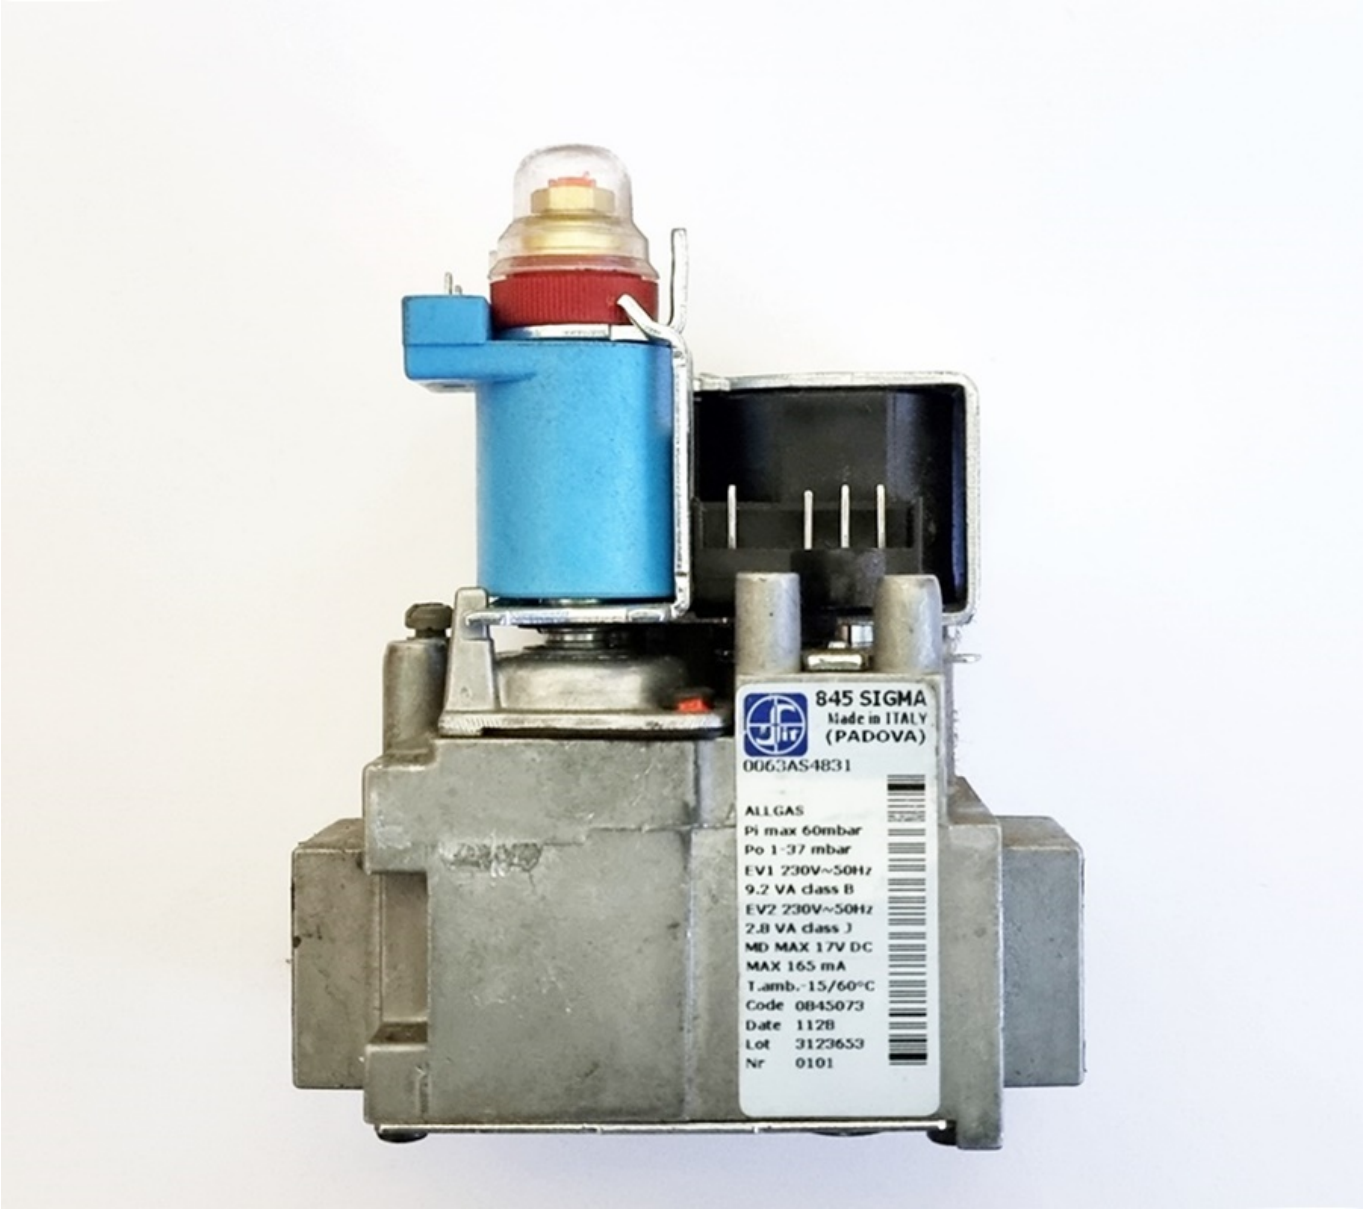

Wielofunkcyjna kontrola gazu z podwójnym elektrozaworem bezpieczeństwa i urządzeniem modulującym do automatycznego dostosowania ciśnienia wylotowego.


ZASTOSOWANIE ELEKTROZAWORU - BLOKU GAZOWEGO Z REGULACJĄ SIGMA 845


Sterownik **SIGMA 845** przeznaczony jest do stosowania w urządzeniach z układami automatycznego zapłonu i detekcji płomienia, z bezpośrednim zapłonem palnika lub przerywanym pilotem. Wszystkie regulacje można wykonać od góry i jest odpowiedni dla wszystkich trzech rodzin gazowych.

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

OPIS

1. Elektrozawór włącz-wyłącz EV1
2. Elektrozawór włącz-wyłącz EV2
3. Punkt pomiaru ciśnienia wlotowego
4. Punkt pomiaru ciśnienia wylotowego
5. Przyłącze do regulatora ciśnienia/ kompensacja komory spalania
6. Regulator ciśnienia minimalnego i maksymalne ciśnienie wylotowe
7. Elektryczny modulator ciśnienia wylotowego gazu
8. Wyjście pilota
9. Główny wylot gazu
10. Wylot boczny

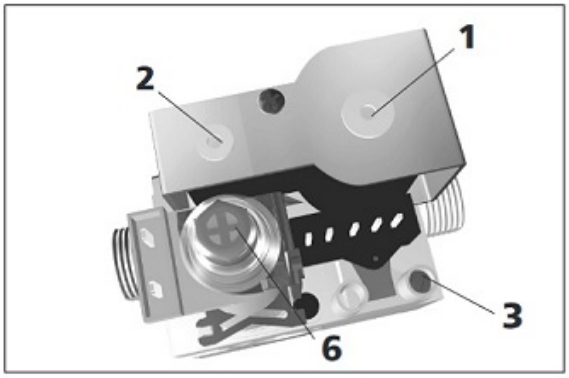

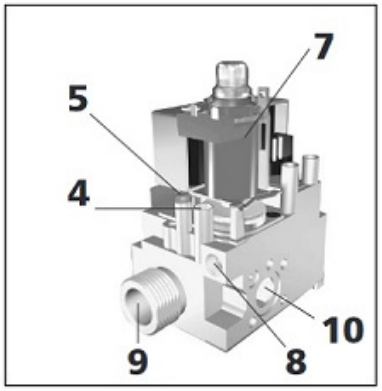


PARAMETRY ELEKTROZAWORU - BLOKU GAZOWEGO Z REGULACJĄ SIGMA 845

Producent	SIT
Typ	845 SIGMA
Code	0845073
Zastosowanie	Urządzenia z układami automatycznego zapłonu i detekcji płomienia, z bezpośrednim zapłonem palnika lub przerywanym pilotem
Ciśnienie max.	Pi max. 60 mbar*
Ciśnienie pracy	Po 1-37 mbar*
Cewka EV1	230V~ 50Hz 9,2VA klasa B
Cewka EV2	230V~ 50Hz 2,8VA klasa J
MD MAX	17V DC
MAX	165mA
Temperatura pracy	T.amb. -15/60°C
Podłączenie	kołnierz mocujący

*** Zakres nastawy ciśnienia wylotowego**
1-37 mbar (czerwona śruba nastawcza/oś modulatora w pozycja pozioma)
1-20 mbar (biała śruba nastawcza/oś modulatora w pozycja pozioma)
3-45 mbar (czarna śruba nastawcza/oś modulatora w pozycja pozioma)

INSTALACJA
SIT 845 Sigma spełnia aktualne normy bezpieczeństwa. Niemniej jednak jego instalacja na urządzeniach musi zostać zweryfikowana w zgodnie z określonymi normami dla każdej instalacji.
W szczególności należy zapewnić spełnienie wymagań dotyczących klasy urządzenia na wypadek zaniku płomienia, samoczynnego wyłączenia zawór i regulator ciśnienia są spełnione.
Wszystkie czynności związane z instalacją, ustawianiem i regulacją muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel na podstawie szczególnych właściwości urządzenia

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

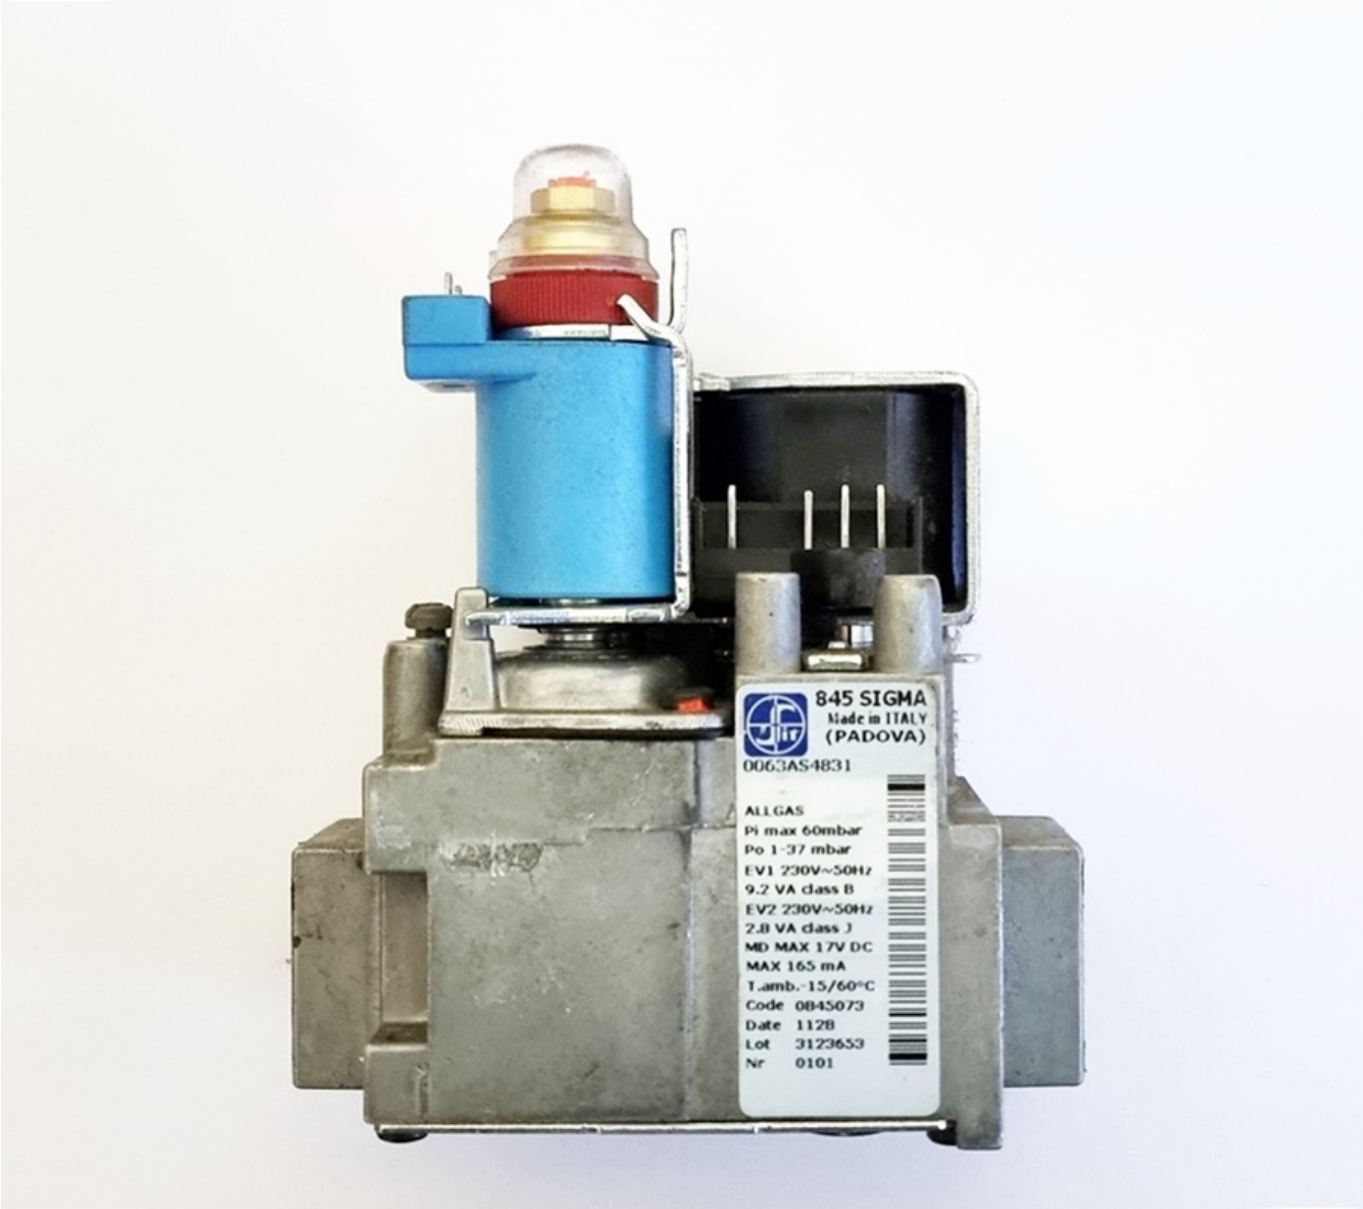

POTRZEBUJESZ INNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO URZĄDZEŃ ULRICH?

Zadzwoń: tel: +48 502 453 585 lub napisz e-mail: ulrich@marax.pl

PRODUCENT

ULRICH to w latach 2000-2012 marka najnowocześniejszych superoszczędnych rozwiązań grzewczych z dziedziny centralnego ogrzewania na gaz ziemny (również propan) i olej opałowy, systemów

solarnych próżniowych czy kompleksowych rozwiązań grzewczych nastawionych na maksymalną oszczędność.
ULRICH to również marka zintegrowanych systemów grzewczych opartych na kotłach gazowych (**Wandich** i **Kondensich**), olejowych (**Wertich** i **Ederlich**) połączonych z kominkiem z płaszczem wodnym (**Aquafire**) oraz z zestawem solarnym próżniowym **Solarset, Solarpak**.
W swojej kolekcji wizjonerskich rozwiązań **ULRICH** z różnych branż były również bardzo nowoczesne urządzenia: **Aquapelletich** (wolnostojący piec grzewczy na pellet), **Fest** (kocioł CO na paliwa stałe), **Fireinsert** (wkład kominkowy), **HPW HITPump Wasser** (pompa ciepła powietrze-woda)**,** .**Toilet SPA** (elektroniczna deska myjąca).
Od 2012 roku wskutek zawirowań własnościowych **ULRICH** zaprzestał na kilka lat wdrożeń nowoczesnych technologii. Od 2018 roku **ULRICH p**onownie zaskoczył pozytywnie rynek grzewczy w Polsce dostarczając najnowocześniejsze w swojej klasie , superoszczędne i tanie dwufunkcyjne kotły olejowe C.O. **ULRICH Navien** seria **NHC** o mocy 25kW, 30kW oraz 41kW.
Od kwietnia 2021 roku wyłącznym dystrybutorem urządzeń **ULRICH** oraz części zamiennych **ULRICH** w Polsce jest firma **MARAX Import-Export**.

Parametry techniczne bloku gazowego SIT SIGMNA 845 kod: 0845073

Parametry techniczne bloku gazowego SIT SIGMNA 845 kod: 0845073

Producent	**SIT**
Typ	**845 SIGMA**
Code	**0845073**
Zastosowanie	Urządzenia z układami automatycznego zapłonu i detekcji płomienia, z bezpośrednim zapłonem palnika lub przerywanym pilotem
Ciśnienie max.	Pi max. 60 mbar*
Ciśnienie pracy	Po 1-37 mbar*
Cewka EV1	230V~ 50Hz 9,2VA klasa B
Cewka EV2	230V~ 50Hz 2,8VA klasa J
MD MAX	17V DC
MAX	165mA
Temperatura pracy	T.amb. -15/60°C
Podłączenie	kołnierz mocujący

*** Zakres nastawy ciśnienia wylotowego**
1-37 mbar (czerwona śruba nastawcza/oś modulatora w pozycja pozioma)
1-20 mbar (biała śruba nastawcza/oś modulatora w pozycja pozioma)
3-45 mbar (czarna śruba nastawcza/oś modulatora w pozycja pozioma)

INSTALACJA

SIT 845 Sigma spełnia aktualne normy bezpieczeństwa. Niemniej jednak jego instalacja na urządzeniach musi zostać zweryfikowana w zgodnie z określonymi normami dla każdej instalacji.
W szczególności należy zapewnić spełnienie wymagań dotyczących klasy urządzenia na wypadek zaniku płomienia, samoczynnego wyłączenia zawór i regulator ciśnienia są spełnione.
Wszystkie czynności związane z instalacją, ustawianiem i regulacją muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel na podstawie szczególnych właściwości urządzenia